L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 5 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

MIL05 Vignate (MI) - Data Center
Via Galileo Galilei SNC
20052 Vignate (MI), Italia

ID_VIP:13497
OTTEMPERANZA CONDIZIONI AMBIENTALI DECRETO MASE 411.30-06-2026
AI SENSI DELL'ART. 28 – TER DEL D.LGS. 152/2006

Condizione ambientale n.4D

Documento:
PC_04D_0_Relazione_ottemperanza_RO
Data
29/10/2026

Revisione
V.00

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	Prescrizione n.4D	3
2.1.	OTTEMPERANZA	3

1. PREMESSA

Il presente documento fa riferimento alle condizioni ambientali contenute nel decreto MASE 411/2026 di compatibilità del progetto [ID_VIP: 13497] Procedimento di Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs.152/06 relativa alla "Realizzazione di un nuovo Data Center denominato "MIL05" ubicato nel comune di Vignate (MI)".
A seguire, la condizione ambientale per la quale viene richiesta la verifica dell'ottemperanza, viene suddivisa nelle singole richieste che la compongono e fornita puntuale risposta.
Si evidenza che questa prima fase di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali è legata alla richiesta di porre in atto prima dell'inizio dei lavori.

2. PRESCRIZIONE N.4D

Fase	Ambito di applicazione	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ente vigilante	Ente convolto
ANTE-OPERAM	Biodiversità e paesaggio	Prima dell'inizio dei lavori	MASE	ARPA, Regione Lombardia, Comune di Vignate

2.1. OTTEMPERANZA

In relazione al fatto che i due elettrodotti e la strada di accesso al sito di progetto ricadono su aree boscate trasformabili e i due elettrodotti ricadono su aree boscate a destinazione selviculturale multifunzionale, dovrà essere acquisito il parere dell'Autorità competente per quanto riguarda gli interventi di trasformazione del bosco.

Risposta
In riscontro alla prescrizione, si trasmettono il Decreto di Regione Lombardia n. 11088 del 01/08/2025 e il relativo allegato cartografico *(rif All. PC_04D_1_Decreto Regione Lombardia*), con cui è stata rettificata la perimetrazione delle aree boscate, mediante stralcio delle superfici erroneamente individuate come bosco.
In particolare, si precisa quanto segue:

- Area a nord del sito: l'area interessata dalle opere ricade interamente nelle superfici oggetto di stralcio ai sensi del suddetto decreto ed è pertanto riconosciuta come non boscata.

- Elettrodotto provvisorio: il tratto che interessa le superfici tuttora classificate come bosco si configura come intervento a trivellazione orizzontale controllata (TOC), come verificabile dall'estratto planimetrico riportato di seguito.

A supporto di quanto sopra, si riportano di seguito l'allegato cartografico al decreto regionale, che individua le superfici oggetto di stralcio, e le planimetrie di progetto, che riportano la localizzazione delle opere e i tratti previsti in TOC. La lettura congiunta di tali elaborati consente di riscontrare quanto descritto.

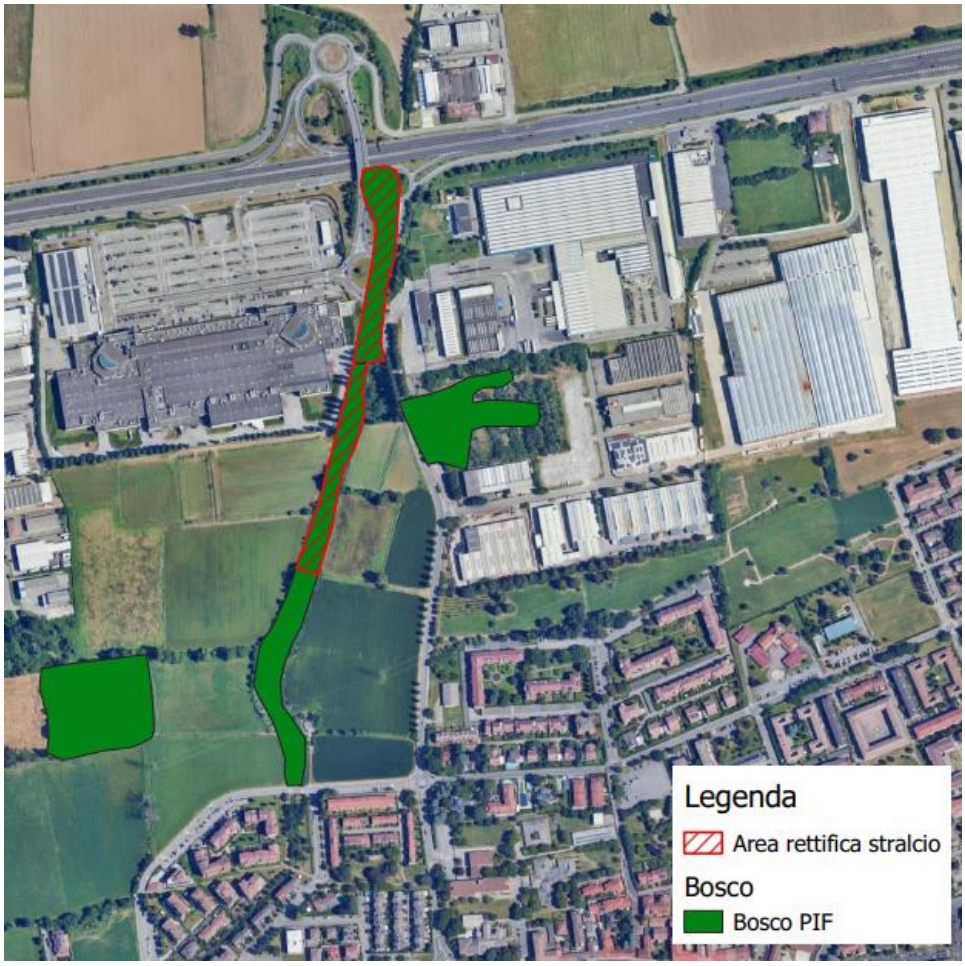

Figura 1 – Individuazione delle superfici stralciate dalla perimetrazione delle aree boscate ai sensi del Decreto di Regione Lombardia n. 11088 del 01/08/2025.

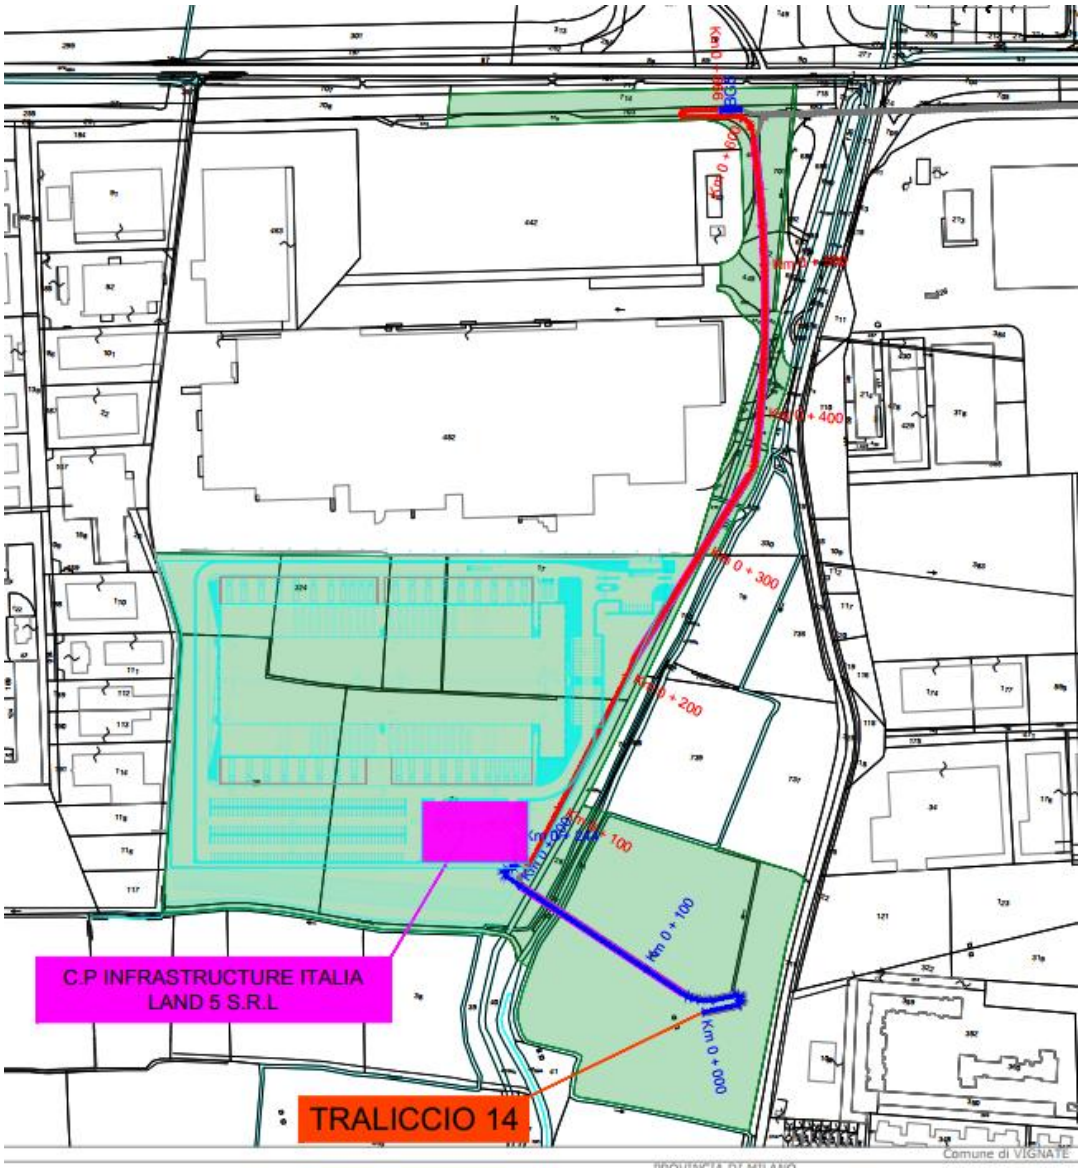

Figura 2 – Planimetria di progetto delle opere previste.

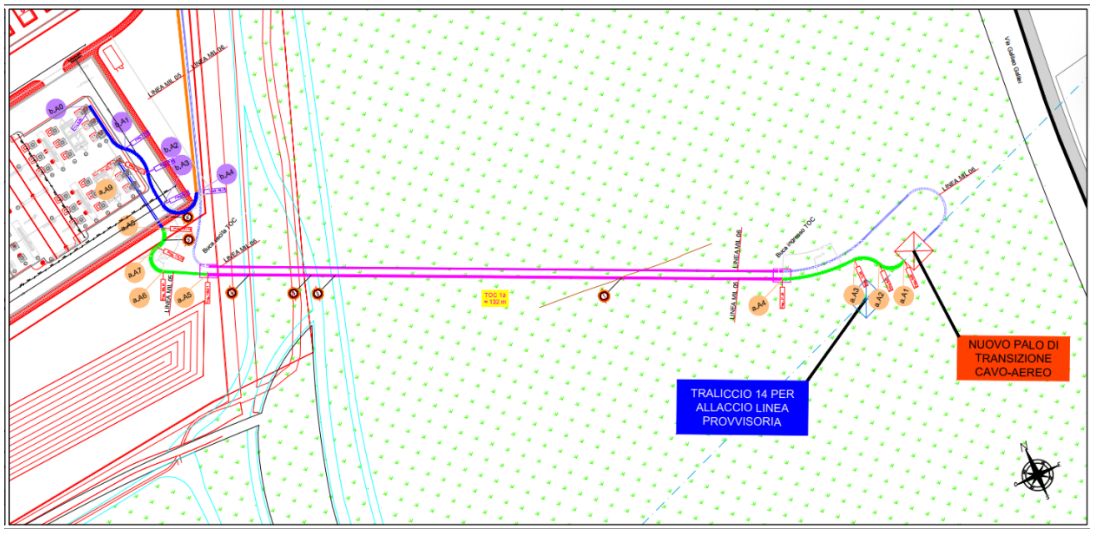

Figura 3 – Planimetria dell'elettrodotto provvisorio con indicazione del tratto previsto in TOC (in magenta) in corrispondenza delle aree boscate.

Le opere nell'area a nord del sito interessano quindi superfici riconosciute come non boscate, mentre l'attraversamento delle aree boscate da parte dell'elettrodotto provvisorio è previsto interamente mediante TOC, senza interessamento del soprassuolo boscato. Per le opere e i tratti sopra descritti non sono pertanto previsti interventi di trasformazione del bosco.

Allegati

- Decreto di Regione Lombardia n. 11088 del 01/08/2025 e relativo allegato cartografico: *PC_04D_1_Decreto Regione Lombardia*;
- Planimetria su base catastale dei due tratti di elettrodotto: *PC_04D_2_Planimetria delle opere previste*.
- Planimetria dell'elettrodotto provvisorio con indicazione dei tratti previsti in TOC: *PC_04D_3_Planimetria di dettaglio elettrodotto provvisorio*.